



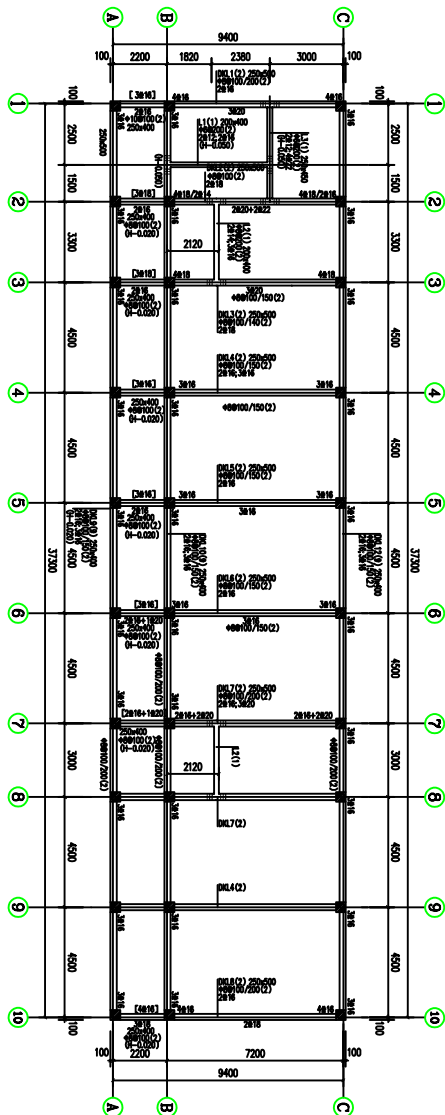


顶层板图 1:100

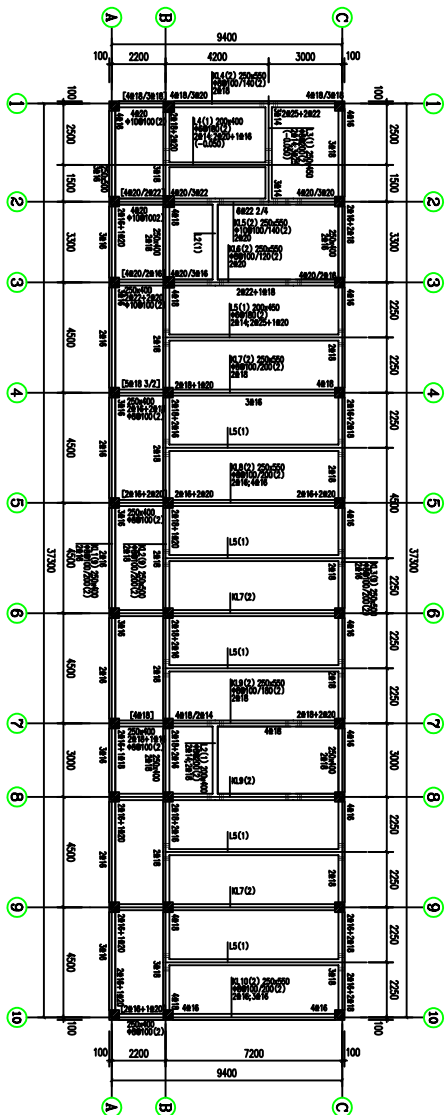

二层梁板图 1:100

说明:

- ◆ 混凝土强度等级: C25, 钢筋: HPB235级(Φ), HRB335级(Φ), HRB400级(Φ), 墙体厚度: 240mm.
- ◆ 未标注的大样详图按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 墙体厚度: 240mm, 门窗洞口高度: 2100mm, 门窗洞口宽度: 1800mm(2), 墙体厚度: 240mm.
- ◆ 主梁截面尺寸: 主梁上在梁端部设置加强筋, 间距为50mm, 直长, 截面尺寸: 240mm.
- ◆ 注: 截面尺寸: 240mm, 截面尺寸: 240mm.
- ◆ 剖面尺寸: 240mm, 剖面尺寸: 240mm.



剖面图 (用于大样详图参考)

- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
- ◆ 当墙体厚度不同时, 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.

备注:
1. 墙体厚度按《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.
2. 本图与《建筑标准设计图集》(16G101)及《建筑标准设计图集》(16G101)执行.

工程名称:

工程地点:

工程日期:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:

工程名称:
工程名称:
工程名称: